


Localisation des principaux captages d'eau autour du site

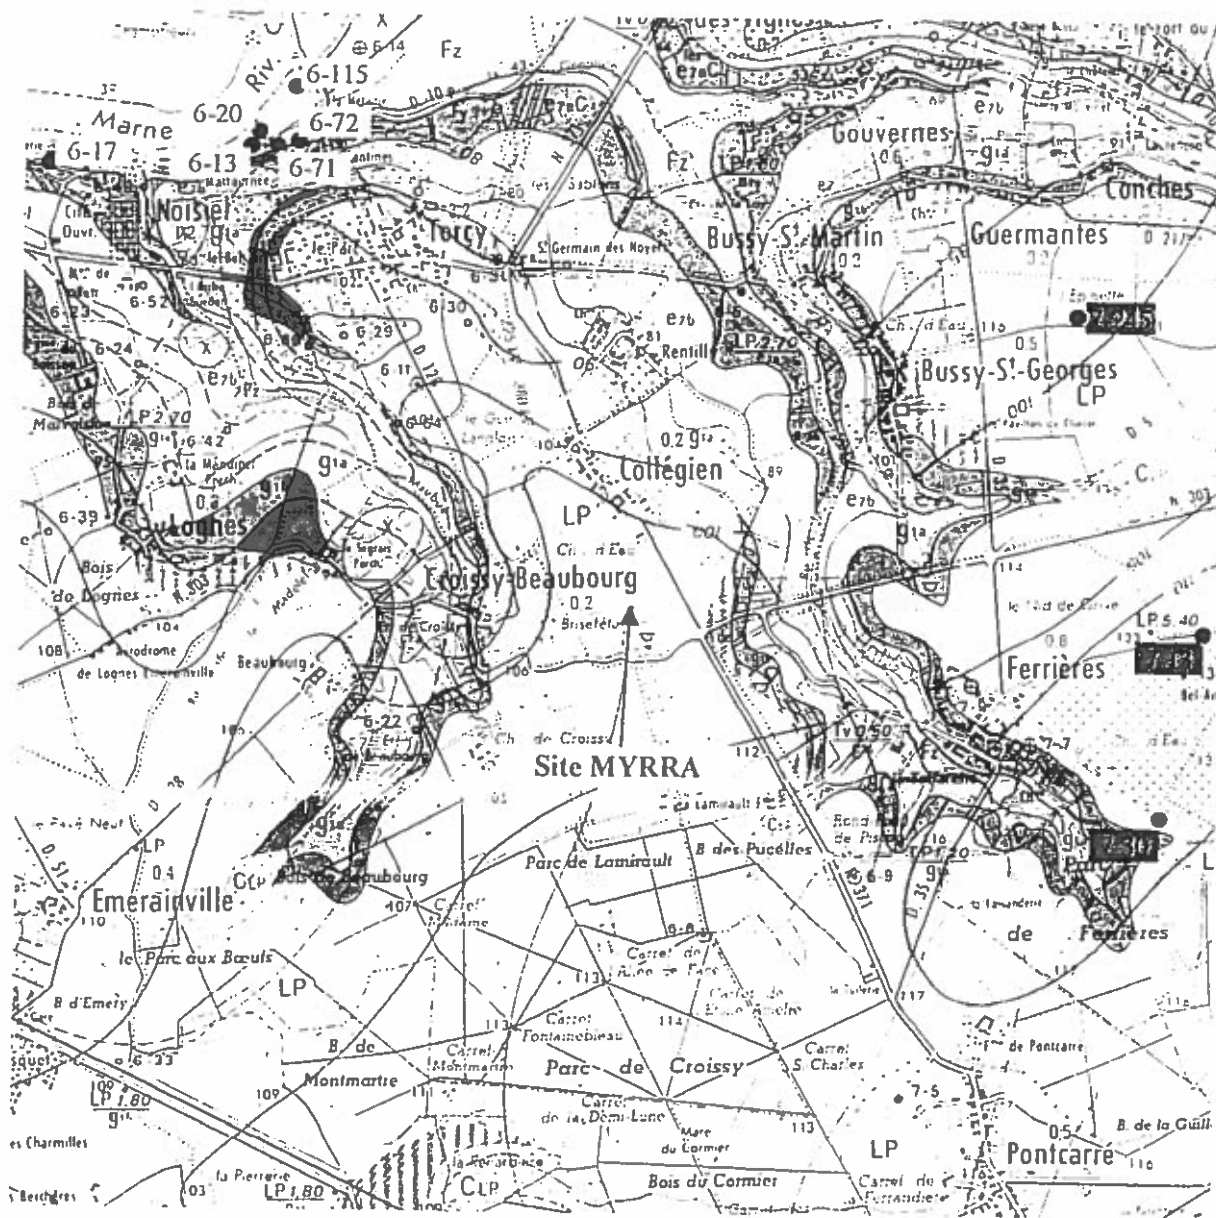

Usage de l'eau captée : industriel [] agricole [] eau collective []

Indice	Distance du site et position	Commune	Lieu-dit	Utilisation	profondeur (en m)	cote (en m)
1846X0013	3,95 km en aval	Torcy	Ancien moulin Douve	Eau collective	80	41
1846X0020	4 km en aval	Torcy	Entre la Marne et le CD N 10	Eau collective	89,6	39
1846X0071	3,8 km en aval	Torcy	Champ captant de la SFDE	Eau collective	95,4	40,5
1846X0072	3,75 km en aval	Torcy	Champ captant de la SFDE	Eau collective	93	41
1846X0115	4 km en aval	Torcy	Prise d'eau en Marne	Eau collective	Affleurement eau	40
1847X0013	3,75 km en latéral	Bussy Saint Georges	Propriété du château de Ferrières	Aspersions	70	124
1847X0030	3,75 km en latéral	Ferrières en Brie	Domaine Rotchild	Irrigation	10	118
1847X0245	3,5 km en latéral	Bussy Saint Georges	Golf de Bussy	Irrigation	140	120
1847X0017	4,8 km en aval	Noisiel	Usine Meunier	Eau industrielle	107,4	44,57

Les captages d'alimentation en eau potable

Les principales caractéristiques des plus proches captages d'Alimentation en Eau potable (AEP) recensés par la DDASS autour du site de Collégien figurent dans le tableau ci-dessous et la carte en **annexe C**.

Indice	Distance du site et position	Commune	Utilisation	Nappe captée	profondeur (en m)	Débit (m ³ /j)
1846X0013	3,95 km en aval	Torcy	AEP	Yprésien	80	3 000
1846X0071	3,8 km en aval	Torcy	AEP	Lutétien + Yprésien	95,40	3 000
1846X0072	3,75 km en aval	Torcy	AEP	Lutétien + Yprésien	92,30	3 000