



LEGENDE

Investigations

- Echantillons de surface (Décembre 2014)
- Excavation à la pelle mécanique (Février 2015)
- Excavation complémentaire à la pelle méca. (Mars 2015)
- Echantillons fond de fouille (Février et Mars 2015)
- Sondage à la tarière (Apave - Mars 2015)
- Sondage à la tarière (Juin 2015)

Tableaux de résultats

- Valeurs de concentrations d'anomalies moyennes
- Valeurs de concentrations de fortes anomalies
- Concentrations dans les sols en mg/kg
- n.a. non analysé
- n.d. non détecté à des niveaux supérieurs aux limites de quantification
- Valeurs gérées conformément aux bases de données de l'INRA et FORLUS
- Les tableaux barrés correspondent aux sols retirés lors des travaux d'excavation

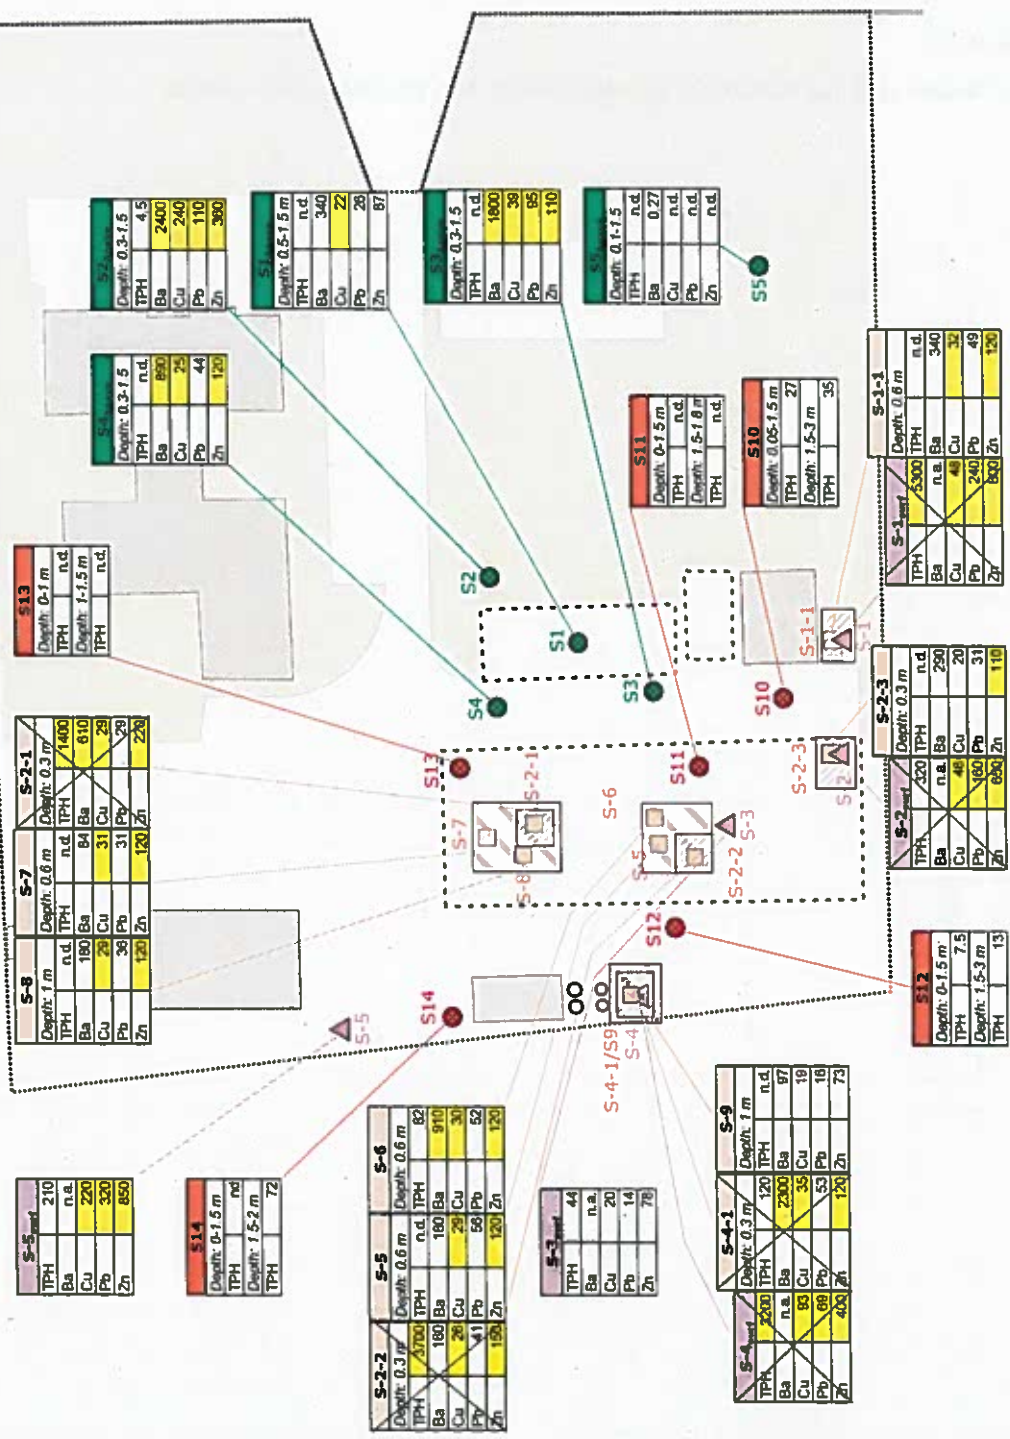



Figure 04 : Résumé des résultats analytiques de sols

Investigations Complémentaires
 Site de Pau
 Lots (33), FRANCE



LEGENDE

- ⊕ Piézomètres (Juin 2015)
- ➔ Direction supposée de l'écoulement de la nappe
- Tableaux de résultats
- Valleurs supérieurs au critère de comparaison
- concentrations en µg/l
- n.d.: non détecté à des niveaux supérieurs aux limites de quantification

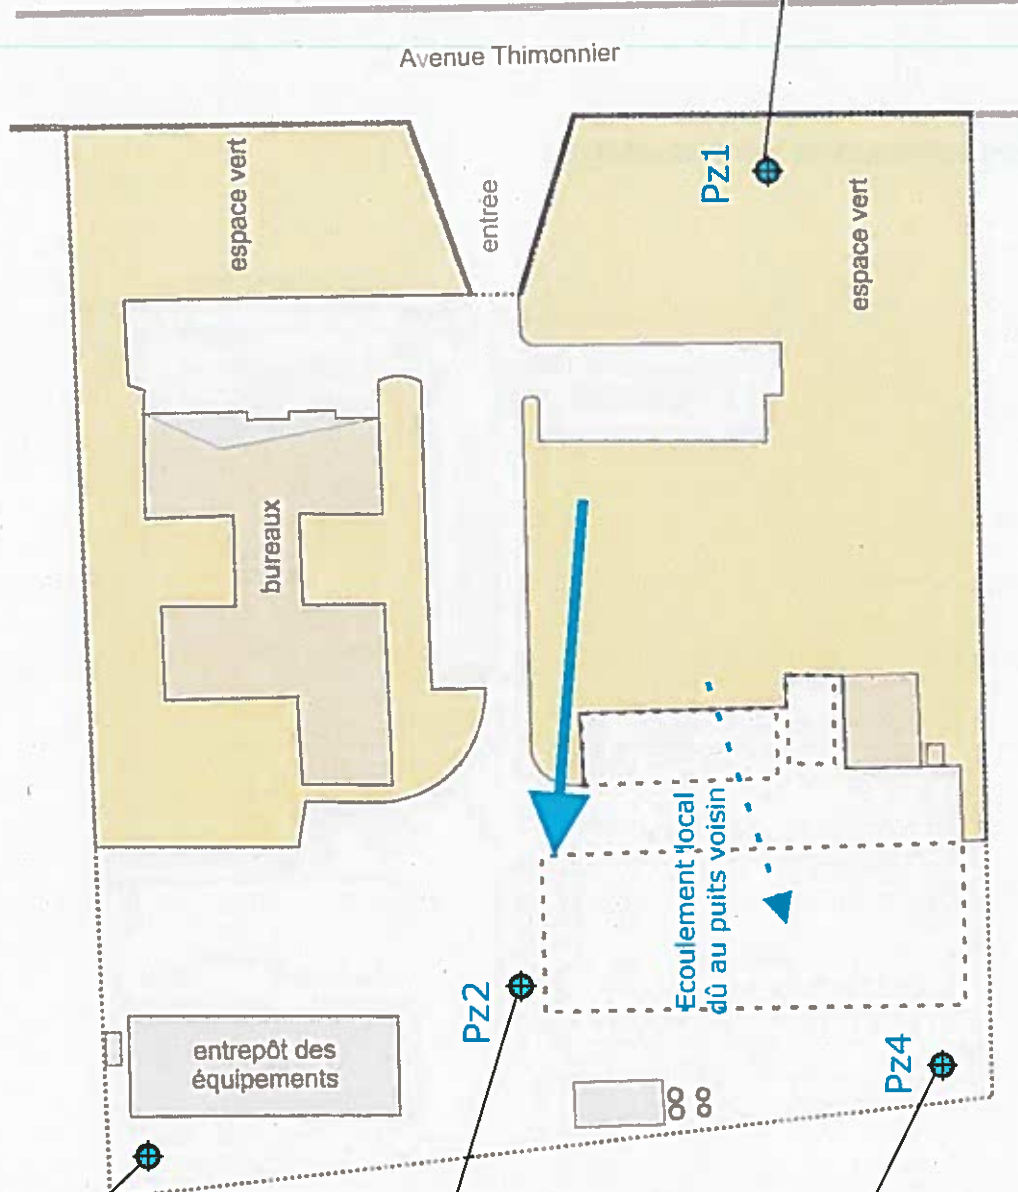

Pz3	
As	7
Ba	28
Ni	1.3
Pb	3.6
Cr	1.0
Zn	1.5
TPH (C6-C12)	n.d.
TPH (C12-C40)	n.d.
ICE	25.9

PCE

Pz2	
As	6.5
Ba	22
Ni	1.3
Pb	3.5
Cr	13.5
Zn	1.4
TPH (C6-C12)	n.d.
TPH (C12-C40)	n.d.
ICE	13.6

PCE

Pz4	
As	7
Ba	26
Ni	2.4
Pb	3.6
Cr	1.0
Zn	0.9
TPH (C6-C12)	n.d.
TPH (C12-C40)	n.d.
ICE	10.7

PCE

Pz1	
As	4.8
Ba	32
Ni	3.3
Pb	2.7
Cr	n.d.
Zn	37
TPH (C6-C12)	5800
TPH (C12-C40)	3800
ICE	129

Tetracloroethene = PCE

Figure 04 : Résultats analytiques des eaux souterraines

Investigations Complémentaires

Site de Pau
Lons (33), FRANCE



Cllent : Baker Hughes

Projet N° : Za1100219

Designé par : CPI

Vérifié par : JUF

Date : 26/06/2015

Version: 01

Service: Eau-Ordon