

Figure 4 : Cartographie des résultats – Concentrations résiduelles mesurées après travaux de dépollution

Risque d'inhalation de vapeurs en extérieur et intérieur

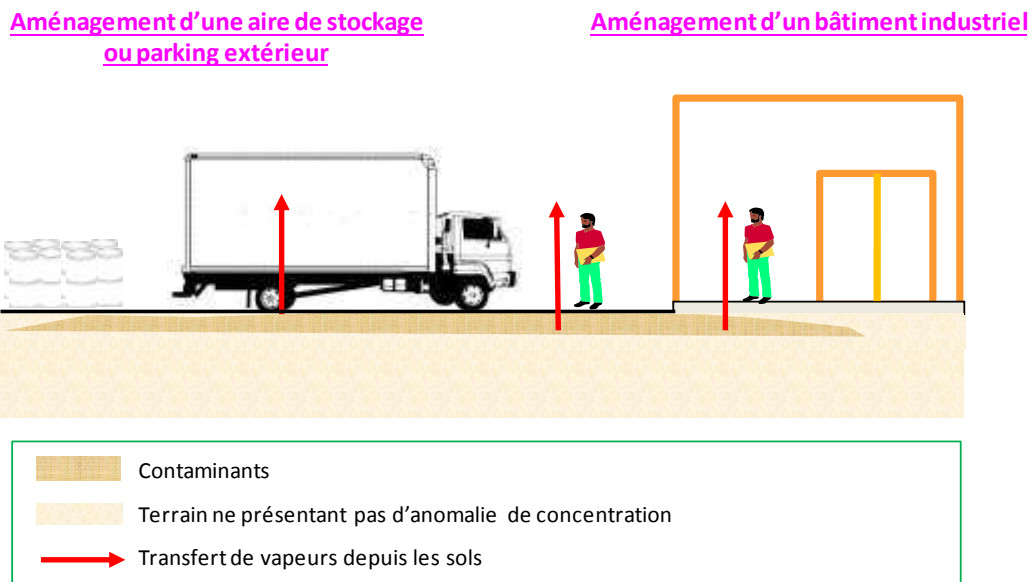


Figure 5 : Schéma conceptuel